



昼も夜も 休むことなく

No.79

水道だより


☆平成25年5月15日発行 ☆編集／三郷市水道部／埼玉県三郷市茂田井200番地
☆給水不良や水質等の問い合わせ ☎952-7101
☆引越や料金・検針及びメーター交換等の問い合わせ ☎952-7102



水道施設見学会の様子

平成25年度予算


経費削減に努めるとともに、
安全な水を安定供給するた
めの水質管理の強化と配水
管の耐震化を図ります。

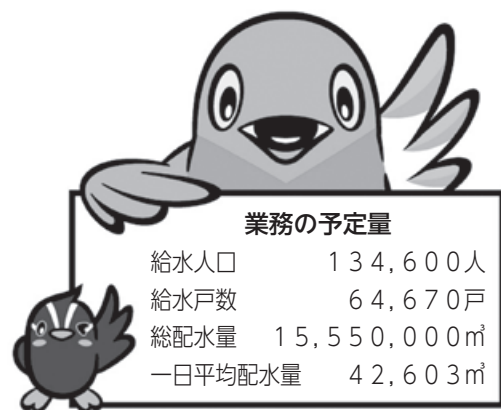


三郷市キャラクター「かいちゃん＆つぶちゃん」

*平成25年度の水道事業の予算は、平成25年3月定例市議会で
議決されました。

施設や配水管等を建設・整備する予算

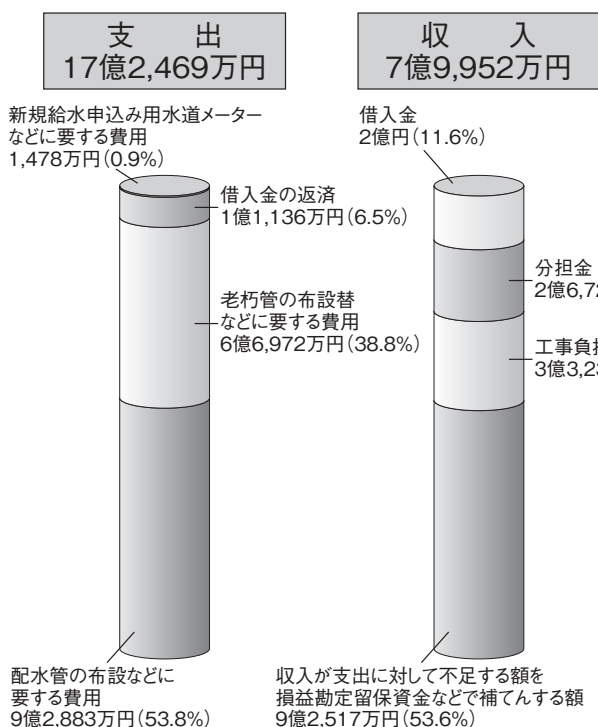

水道水をお届けするための予算

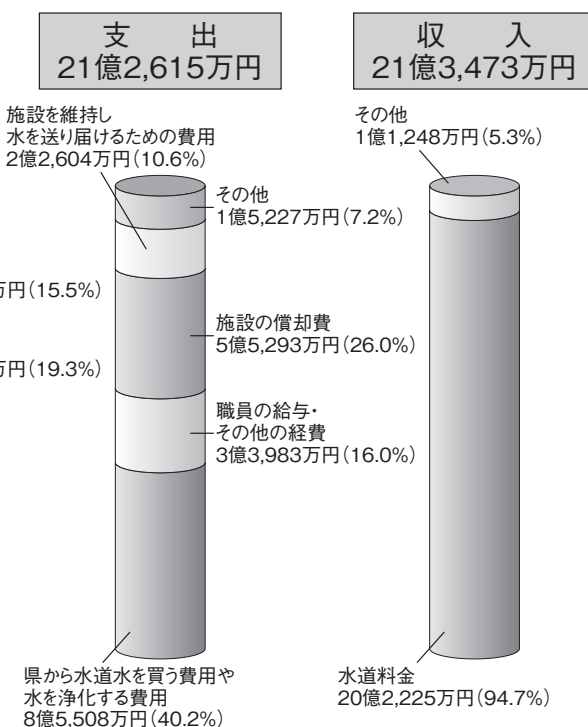

施設や配水管等の資本的収支予算

配水管等の建設改良を行うための資本的収入については、借入金が2億円、分担金が2億6,722万円、三郷中央地区関連工事などの工事負担金が3億3,230万円の総額7億9,952万円を予定し、対前年度比7.7%の増となりました。

資本的支出については、配水管の布設などに9億2,883万円、老朽管の布設替などに6億6,972万円、新規給水申込み用水道メーターなどに1,478万円、借入金の返済に1億1,136万円の総額17億2,469万円を予定し、対前年度比35.9%の増となりました。

支出に対する不足額については、損益勘定留保資金などで補てんいたします。

水道水をお届けする収益的収支予算

給水サービスなど、1年間の営業活動を行うための収益的収入については、水道料金が20億2,225万円、下水道使用料の事務手数料や、配水管の切廻しなどの受託工事収益他の収入が、1億1,248万円の総額21億3,473万円を予定し、対前年度比0.3%の増となりました。

収益的支出については、県営水道からの受水費や、地下水を浄化するための費用に8億5,508万円、水道施設を維持し、水を送るための費用に2億2,604万円、職員の給与や事務経費などに3億3,983万円、水道施設の償却費に5億5,293万円、借入金返済利息を含めたその他の費用に1億5,227万円の総額21億2,615万円を予定し、対前年度比1.9%の減となりました。

6月1日～7日は「水道週間」です

第55回水道週間スローガン 『復興の未来と生命(いのち)照らす水』



国内最大級ステンレス製配水池

国内最大級の配水池等を見学してみませんか。

施設見学会

水道水に関するビデオ映像の視聴及び利き水や浄水場等を見学します。

日 時 6月1日(土) 午前10時～正午

会 場 北部浄水場(茂田井200番地)

定 員 30人(申し込み順)

申し込み 5月27日(月)まで業務課総務係

電 話 952-7101



昨年度の見学会より

市内公園の水道点検

約60箇所の都市公園内の給水栓を、三郷市指定管工事業協同組合による無料点検を行います。

※点検中は、水道週間の「のぼり旗」を掲げます。



点検の様子

平成25年度 親子水道施設見学会のお知らせ



市内の小中学生及びその保護者の方に、水源地や水の関連施設等の見学を通じて、水の大切さを学んでいただきます。

実施予定 8月1日(木) 予定

場 所 利根大堰(行田市)・県立川の博物館(寄居町)他

定 員 30人

※なお、申し込み方法等の詳細は「広報みさと」6月号に掲載します。

水道水の放射性物質の測定結果

地下水(三郷市)の最近3ヶ月の放射性物質測定結果(単位Bq(ベクレル)/kg)

採水日	北部浄水場		中央浄水場	
	放射性セシウム			
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
4月15日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)
3月14日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)
2月14日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)

*対象項目 放射性セシウム134及び137 管理目標値 10Bq/kg(セシウム134及び137の合計)

*()は検出限界値で、信頼できる値として測定できる最小の値です。それより小さい値は、不検出としています。

*最新の計測結果については、三郷市水道部のホームページの放射性物質測定結果をご覧ください。

水は限りある資源です 大切に使いましょう

水道料金の計算方法

●水道料金表（2ヶ月）

一般家庭 及び 営業用	基本料金		超過料金（1m ³ につき）の単価	
	水量	料金		
20m ³ まで		1,470円	21～40まで	131.25円
			41～60まで	168.00円
			61～80まで	210.00円
			81～100まで	241.50円
			101～	262.50円

※基本料金及び超過料金単価は、消費税を含めた金額です。

水道料金は、基本料金と超過料金階層別に算出した料金（小数点以下切り捨て）の総額となります。

上・下水道料金のお支払は便利な口座振替で

お支払いは、口座振替と納入通知書によるお支払い方法があります。

①口座振替によるお支払い

手続きについて

水道部または、金融機関備え付けの口座振替依頼書にご記入のうえ、お申し込みください。

ゆうちょ銀行・郵便局については、指定の用紙になりますので、それぞれの窓口で手続きをしてください。

必要書類

- ・預金（貯金）通帳と通帳印
- ・水道使用量のお知らせまたは領収書

②納付書（納入通知書）によるお支払い

水道部からお送りする納付書（納入通知書）に料金を添えて、お近くの取扱金融機関かコンビニエンスストアまたは、水道部窓口にてお支払いください。

なお、市役所の下水道課窓口でもお支払いできます。

※MMK端末（公共料金収納端末）が設置されている店舗

取扱金融機関（各本支店）

埼玉りそな銀行	三井住友銀行	三菱東京UFJ銀行
常陽銀行	りそな銀行	みずほ銀行
武蔵野銀行	足立成和信用金庫	中央労働金庫
亀有信用金庫	朝日信用金庫	城北信用金庫
青木信用金庫	埼玉縣信用金庫	さいかつ農業協同組合
千葉銀行	ゆうちょ銀行・郵便局（関東各都県及び山梨県）	

セブン-イレブン	スリーエフ	ローソン
ファミリーマート	ミニストップ	サークルK
サンクス	ポプラ	生活彩家
セブオン	コミュニティ・ストア	セイコーマート（北海道・関東地区のみ）
ココストア	デイリーヤマザキ	ヤマザキデイリーストア
スリーエイト	エブリワン	くらしハウス
北海道SPAR	※MMK設置店	

問い合わせ：業務課料金係 ☎952-7102

水道メーター交換のお知らせ

水道部では、計量法により8年（検定満期）ごとの交換を義務付けられた、水道メーターの交換を行っています。

平成25年度交換の対象となる水道メーターは、平成25年度中に検定満期を迎えるものです。（検定満期の年月は、水道メーターの蓋の裏に表示されています。）

水道メーターの交換は、本年5月から翌年の2月までの期間に行い、該当するお客様には、『水道メーター交換のお知らせ』ハガキを郵送しますので、ご協力をお願いいたします。

なお、交換作業は、水道部が業務委託した三郷市指定管工事業協同組合が行い、作業時間は20分程度で、費用は無料です。

交換時のお願い！

- ・交換のため、敷地内に入らせていただきます。
- ・ご不在の場合でも交換させていただきます。
- ・交換後は、水を少し流してからお使いください。
- ・交換作業に支障（車両、犬、障害物等）のないようご協力をお願いします。

問い合わせ

業務課料金係

電話 952-7101



水道管に取り付ける器具の斡旋、販売はしていません。 **訪問販売** にご注意ください！

平成 2 4 年度水質検査結果と平成 2 5 年度水質検査計画を公表いたします。

平成 2 4 年度水質検査結果(保育所 4 箇所毎月データより)					平成 2 5 年度水質検査計画(回/年)				備考
検 査 項 目	基準値	最大値	最小値	平均値	保育所 4 箇所	浄・配水場給 水栓 3 箇所	浄水場ろ水 機 4 箇所	水源井戸 8 箇所	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	12	12	1	病原生物
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	12	12	4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	－	1	1	無機物／ 重金属
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	－	1	1	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	4	1	
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	－	1	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	1	1	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	0.8	1.9	12	12	12	1	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.08未満	0.08未満	4	－	1	1	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.08	0.02	0.05	4	－	1	1	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	－	1	1	一般有機物
1, 4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	－	1	1	
シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	－	1	1	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.00 1 未満	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	－	1	1	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.06未満	0.06未満	4	1	12	－	消毒副生成物
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	1	1	－	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.001未満	0.004	4	1	1	－	
ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	1	1	－	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.003	0.006	4	1	1	－	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002	0.00 1 未満	0.00 1 未満	4	1	1	－	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.035	0.006	0.017	4	1	1	－	
トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	1	1	－	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.012	0.001	0.005	4	1	1	－	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.003	0.00 1 未満	0.002	4	1	1	－	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	1	1	－	着色
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	－	1	1	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	－	1	1	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	－	12	1	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	－	1	1	味
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	35.1	8.8	20.8	4	－	1	1	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	－	12	1	着色
塩化物イオン	200mg/L以下	34.6	10.3	23.4	12	12	12	1	味
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	84.7	40.5	69.7	4	－	1	1	
蒸発残留物	500mg/L以下	210	91	167	4	－	1	1	発泡
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	－	1	1	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	－	1	1	かび臭
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	－	1	1	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	－	1	1	発泡
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	－	1	1	臭気
有機物(T O C)	3 mg/L以下	0.9	0.5	0.7	12	12	12	1	味
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.2	7.4	12	12	12	1	基礎的性状
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	12	12	－	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	12	12	1	
色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	12	12	12	1	
濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	12	12	1	

水道部では、お客様からのご依頼のない訪問水質検査をはじめ浄水器の斡旋、

新築、増築等の給水装置工事、水の出が悪いなどの給水不良や宅地内漏水修理を行う場合は、必ず市の指定を受けた給水装置工事事業者に依頼してください。

無資格または無届の工事業者に依頼すると、給水条例によって給水を停止する場合がありますのでご注意ください。

下記、給水装置工事事業者一覧表は紙面の都合上市内の指定工事事業者を掲載しています。

市外の指定工事業者に依頼する場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

また、三郷市のホームページにも掲載しております。

給水工事は指定工事事業者で！



三郷市水道部 〒341-0025 三郷市茂田井200番地
○給水不良や水質・工事等の問い合わせ ☎952-7101

三郷市指定

給水装置工事事業者一覧表

	東和地区				みさと団地・早稲田団地		
	工事事業者名	店舗所在地	電話番号		工事事業者名	店舗所在地	電話番号
東和地区	(株)磯部工業	東町46番地	955-4905	彦成地区	(有)宮田鑿泉工業所	谷口77番地	952-1343
	(有)鎌田設備	東町197番地	955-1379		(有)染谷工業	花和田224番地2	952-4377
	橋本設備工業	高州1丁目267番地	956-1406		☆タナカウォーターサービス	花和田338番地	952-7323
	篠田忠(株)	高州2丁目105番地1	955-3131		(有)ティー・ケイ・ピースズキ	彦江1丁目91番地	952-9922
	篠田水道工業所	高州2丁目271番地1	955-1443		ハマセツ&リベンブラザ(株)	彦江1丁目278番地	953-1531
	(有)富士管工	寄巻958番地65	955-7320		N・K企画	番匠免1丁目116番地	916-0161
	原田水道工事店	戸ヶ崎3124番地51	955-3365		千代田商事	天神1丁目144番地	952-5995
	☆(有)中野設備	戸ヶ崎2306番地22	955-8959		(有)トバリ管工	上彦名397番地1	953-0020
	東埼玉設備(株)	戸ヶ崎1丁目534番地4	955-8210		(有)福田設備工業	彦成2丁目148番地3	959-5354
	☆(有)瑞基	戸ヶ崎2丁目51番地18	948-0971		(株)リビング	彦成2丁目205番地	960-0141
	(有)鈴木水道工業所	戸ヶ崎2丁目261番地	956-2590		(有)山崎水道	彦音2丁目39番地1	957-3480
	網代建設(株) 三郷支店	栄1丁目12番地	953-4965		水道屋のカワノ	彦糸1丁目210番地3	950-7008
	荒井設備	栄1丁目267番地1	952-5715	※みさと団地・早稲田団地にお住まいの方専用ダイヤル			
	田中水道工業所	栄4丁目8番地2	949-1927	みさと団地・早稲田団地	工事事業者名	営業時間	電話番号
早稲田地区	☆(株)佐藤組	新和4丁目577番地	952-8277		U R 都市機構埼玉地域支社みさと団地管理サービス事務所	月・火・木・金・土 9:30~12:00 13:00~17:00	957-5023
	(株)山崎管工	鷹野2丁目221番地	955-3449		U R 都市機構埼玉地域支社三郷早稲田パークハイツ管理サービス事務所	月・火・木・金 9:30~13:30 土 9:30~12:00 13:00~17:00	958-5053
	(有)管工企画三英	鷹野5丁目89番地	955-2025		U R 都市機構埼玉地域支社東埼玉住宅管理センター	月・火・水・木・金 9:15~17:40	048-941-5311
	(有)ハマシマ	鷹野5丁目511番地	955-3121		日本総合住生活(株)緊急事故受付センター	夜間及び日曜・祭日	0570-002-004 または 048-839-0901
	工事事業者名	店舗所在地	電話番号	※パークフィールドみさとにお住まいの方専用ダイヤル			
早稲田地区	(有)アクセス	幸房538番地2	952-2700	パークフィールドみさと	工事事業者名	営業時間	電話番号
	(株)戸部商事	幸房1200番地	952-1551		パークフィールドみさと管理センター	24時間	957-8000
	ビックワンプランニング	前間463番地5	959-6777				951-8000
	三大	大広戸778番地3	953-2218				さつき平1丁目
	(株)田中屋	三郷1丁目30番地9	952-3061				さつき平2丁目
	(株)角水道工業	三郷3丁目6番地3	952-5580				
	(有)カネコ管工	早稲田7丁目30番2号棟305号	959-1713				
	(有)佐藤住設	早稲田8丁目10番地6	959-3746				
	(有)富田住設	早稲田8丁目9番2号棟402号	958-7868				
	(株)篠田設備	仁蔵448番地1	954-8625				

注意 ☆印は漏水修理、軽微な給水装置等の修理は行っておりません

※水道だよりは、地球環境を守るため再生紙を使用しています