



昼も夜も 休むことなく

No.83

水道だより


☆平成27年5月15日発行 ☆編集／三郷市水道部／埼玉県三郷市茂田井200番地
☆給水不良や水質等の問い合わせ ☎048-952-7101
☆引越や料金・検針及びメーター交換等の問い合わせ ☎048-952-7102




直径900mmの水道管

平成27年度予算


平成27年度の水道事業予算は、平成27年3月定例市議会で議決されました
水道管の耐震化を進め、災害に強く安全で安定した水をお届けします

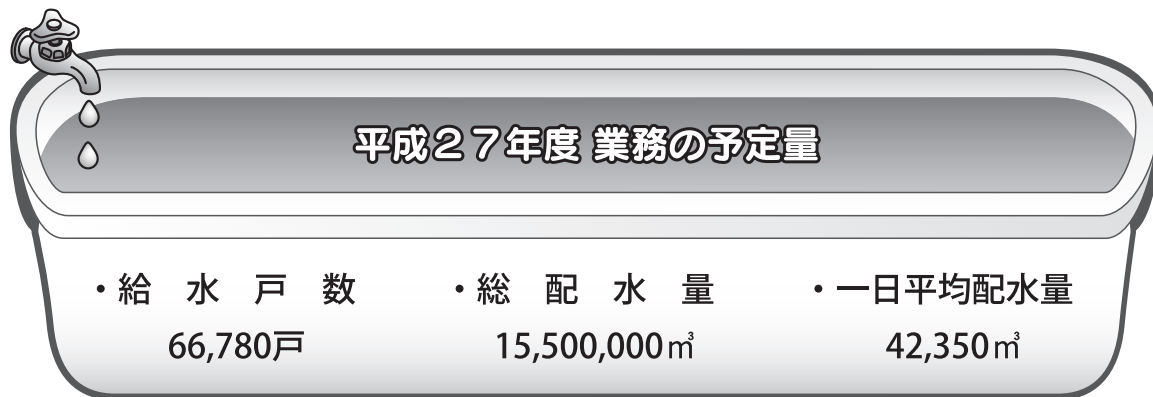

水道水をお届けする予算 (消費税含む)

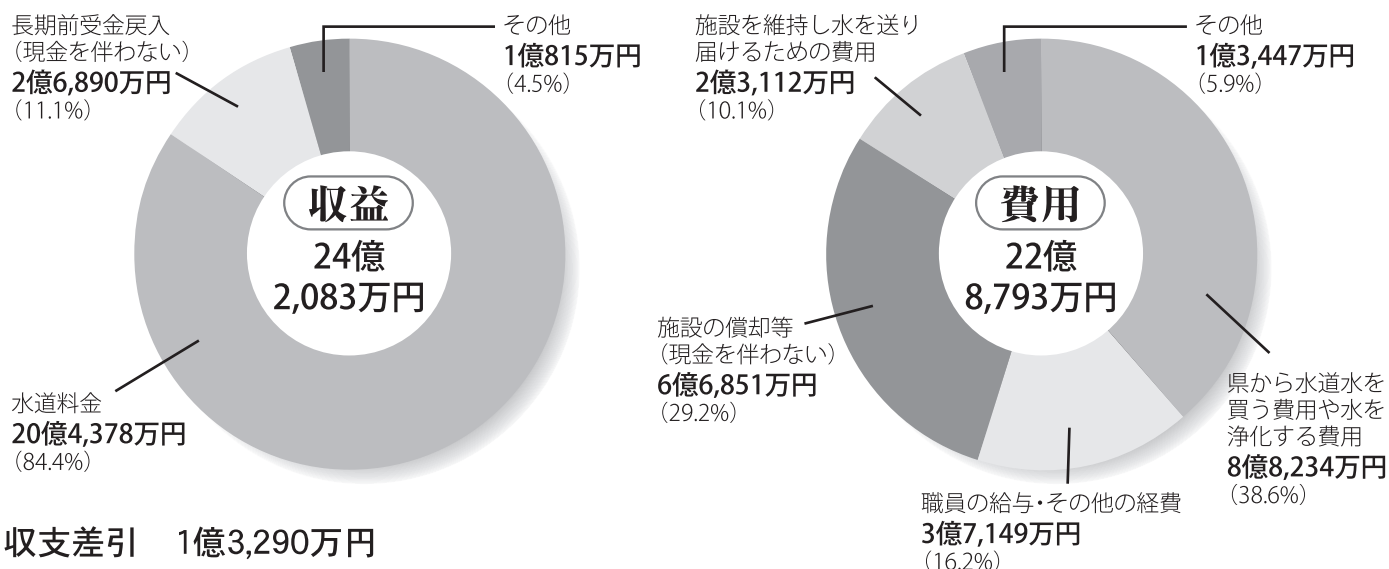

施設や配水管などを建設・整備する予算 (消費税含む)

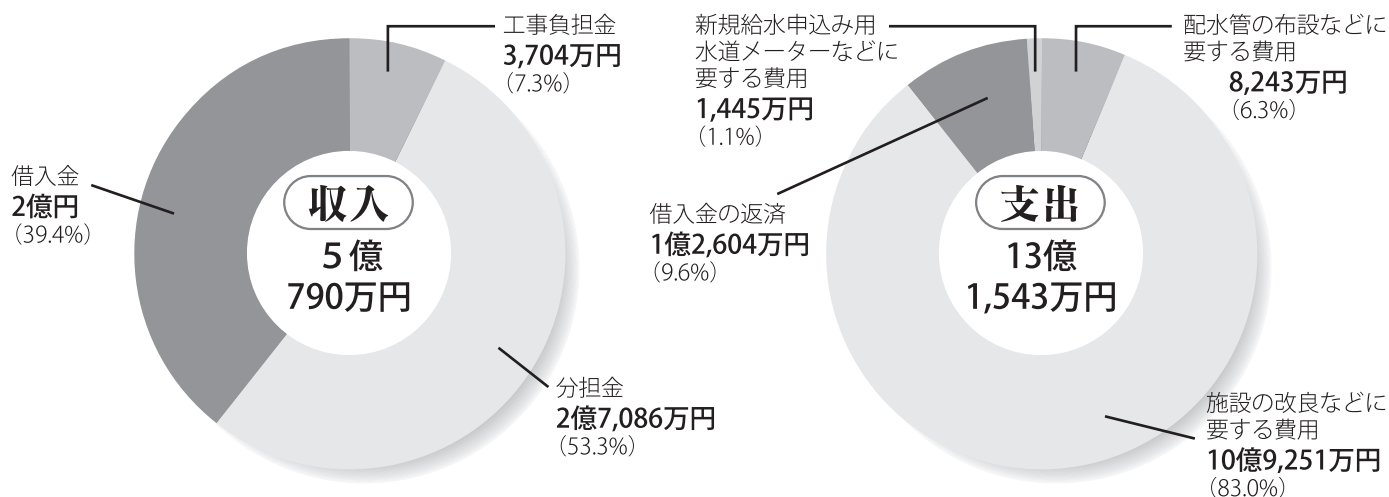

不足額 8億753万円は損益勘定留保資金などで補てんします。

6月1日～7日は水道週間です!

第57回水道週間スローガン

『カラカウで 蛇口に飛び込む 僕の口』



水道週間にあわせて
ららほっと(ららぽーと
新三郷店内)で展示を
行います。



市内の公園にある約60箇所の蛇口を、三郷市指定管工事業協同組合がボランティアで点検します。

平成27年度 見学会のお知らせ

☆6月7日(日) 水道部施設見学会

国内最大級の配水池等を見学してみませんか。
その他、利き水や水道の仕組みについて学びます。

会場

北部浄水場

(茂田井200番地)

午前10時～正午

定員

30人(申し込み順)

申し込み

6月1日(月)まで

電話

施設課施設係

048(952)7101



☆7月27日(月) 予定 親子水道施設見学会

市内の小中学生及び保護者の方々に、水のふれあいをとおして、その大切さを学んでいただきます。

場所

浦山ダム

(秩父市)

県立川の博物館

(寄居町)

定員

30人

※なお、申し込み方法等の詳細は広報みさと6月号に掲載します。



富士機材(株)と災害協定を結びました

防災対策の強化を図るため、4月22日に富士機材(株)と「災害時における資材の供給に関する協定」を締結しました。

この協定は災害等が発生した場合に、市の要請により保有する資材の供給について協力をしていただくものです。



水道水の放射性物質の測定結果

地下水(三郷市)の最近3ヶ月の放射性物質測定結果(単位Bq(ベクレル)/kg)

採水日	北部浄水場		中央浄水場	
	セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137
4月14日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)
3月13日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)
2月16日	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)	不検出(1)

* 食品衛生法における飲料水の基準値: 10Bq/kg(放射性セシウム134及び137の合計)

* () は検出限界値で、信頼できる値として測定できる最小の値です。それより小さい値は、不検出としています。

水 道 料 金 の 計 算 方 法

●水道料金（2ヶ月）の単価表

一般家庭及び 営業用	基本料金		超過水量（1 m ³ につき）の単価	
	水量	料金		
	0～20 m ³	1,400円	21 m ³ ～40 m ³	125円
			41 m ³ ～60 m ³	160円
			61 m ³ ～80 m ³	200円
			81 m ³ ～100 m ³	230円
			101 m ³ ～	250円

※上記単価表は、消費税が含まれておりません。

水道料金は、基本料金と超過水量を階層別に算出した料金の合計金額に消費税を加算した金額となります。

水道料金のお支払い

【お支払い方法】

① 口座振替

手続きについて

水道部所定または、金融機関備え付けの口座振替依頼書にご記入のうえ、お申し込みください。

ゆうちょ銀行・郵便局については、指定の用紙になりますので、それぞれの窓口で手続きをしてください。

必要書類

- ・預金（貯金）通帳と通帳印
- ・水道使用量のお知らせまたは領収書

② 納付書（納入通知書）払い

水道部からお送りする納付書（納入通知書）に料金を添えて、お近くの取扱金融機関かコンビニエンスストアまたは、水道部窓口にてお支払いください。

なお、市役所の下水道課窓口でもお支払いできます。

取扱金融機関（各本支店）

埼玉りそな銀行	三井住友銀行	三菱東京UFJ銀行
常陽銀行	りそな銀行	みずほ銀行
武蔵野銀行	足立成和信用金庫	中央労働金庫
亀有信用金庫	朝日信用金庫	城北信用金庫
青木信用金庫	埼玉縣信用金庫	さいかつ農業協同組合
千葉銀行	ゆうちょ銀行・郵便局（関東各都県及び山梨県）	
栃木銀行		

セブン-イレブン	スリーエフ	ローソン
ファミリーマート	ミニストップ	サークルK
サンクス	ポプラ	生活彩家
ヤマザキスペシャル パートナーショップ	コミュニティ・ストア	セイコーマート （北海道・関東地区のみ）
ココストア	デイリーヤマザキ	ヤマザキデイリーストアー
スリーエイト	エブリワン	くらしハウス
北海道SPAR	MMK設置店	ニューヤマザキ デイリーストアー
セーブオン		

問い合わせ：業務課料金係 電話 048-952-7102

水道メーター交換のお知らせ

水道部では、計量法により8年（検定満期）ごとの交換を義務付けられた、水道メーターの交換を行っています。平成27年度交換の対象となる水道メーターは、平成27年度中に検定満期を迎えるものです。（検定満期の日付は、水道メーターの蓋の裏に表示されています。）

水道メーターの交換は、本年5月から翌年の2月までの期間に行い、該当するお客様には、『水道メーター交換のお知らせ』ハガキを郵送しますので、ご協力をお願いいたします。

なお、交換作業は、水道部が業務委託した三郷市指定管工事業協同組合が行います。

作業時間は20分程度で、費用は無料です。

◆交換時のお願い！

- ・交換のため、敷地内に入らせていただきます。
- ・ご不在の場合でも交換させていただきます。
- ・交換後は、水を少し流してからお使いください。
- ・交換作業に支障（車両、犬、障害物等）のないようご協力をお願いします。

問い合わせ：業務課料金係 電話 048-952-7101



取り付ける器具の斡旋、販売はしていません。悪質な訪問販売にご注意ください！⁴

平成26年度水質検査結果と平成27年度水質検査計画を公表いたします。

平成26年度水質検査結果（保育所4箇所毎月データより）					平成27年度水質検査計画（回/年）				
検 査 項 目	基準値	最大値	最小値	平均値	保育所 4箇所	浄配水場 給水栓3箇所	浄水場ろ水機 4箇所	水源井戸 8箇所	備 考
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	12	12	12	1	病原生物
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	12	12	12	4	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	—	1	1	無機物/ 重金属
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	—	1	1	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	4	1	
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	—	1	1	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	1	1	1	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	1	1	1	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.9	0.7	1.6	12	12	12	1	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.08未満	0.08未満	4	—	1	1	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.06	0.04	0.05	4	—	1	1	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	—	1	1	一般 有機物
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	—	1	1	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	—	1	1	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.06未満	0.06未満	4	1	12	—	消毒副 生成物
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	1	1	—	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011	0.001未満	0.004	4	1	1	—	
ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	1	1	—	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.014	0.003	0.007	4	1	1	—	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	4	1	1	—	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.042	0.005	0.019	4	1	1	—	
トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	1	1	—	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.014	0.002	0.006	4	1	1	—	
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.004	0.001未満	0.002	4	1	1	—	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	1	1	—	着 色
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.008	0.005未満	0.005未満	4	—	1	1	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	—	1	1	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	4	—	12	1	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	—	1	1	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	32.5	10.0	21.2	4	—	1	1	味
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	—	12	1	着 色
塩化物イオン	200mg/L以下	34.0	13.0	22.0	12	12	12	1	味
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	83.1	43.8	68.5	4	—	1	1	
蒸発残留物	500mg/L以下	199	98	162	4	—	1	1	発 泡
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	—	1	1	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	—	1	1	かび臭
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	—	1	1	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	—	1	1	発 泡
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	—	1	1	臭 気
有機物（TOC）	3mg/L以下	0.9	0.5	0.7	12	12	12	1	味
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.1	7.5	12	12	12	1	基礎的 性状
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	12	12	—	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	12	12	1	
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	12	12	12	1	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	12	12	1	

※詳細はホームページをご覧ください。

5 水道部では、お客様からのご依頼のない訪問水質検査をはじめ浄水器や水道管に

水道を新しく引く時、増改築などで蛇口の数を増減する時、水の出が悪いなどの給水不良や、宅地内の漏水修理を行う時は三郷市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

無資格または無届の工事事業者に依頼すると、給水条例により給水を停止する場合がありますのでご注意ください。

市外の指定工事事業者に依頼する場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。

三郷市水道部 〒341-0025 三郷市茂田井200番地

○給水不良や水質・工事等の問い合わせ

☎ 048-952-7101

給水工事は
指定工事事業者で!



三 郷 市 指 定

給水装置工事事業者一覧表

	東 和 地 区				彦 成 地 区		
	工事事業者名	店舗所在地	電話番号		工事事業者名	店舗所在地	電話番号
東 和 地 区	(株)磯部工業	東町46番地	955-4905	彦 成 地 区	(有)宮田鑿泉工業所	谷口77番地	952-1343
	(有)鎌田設備	東町197番地	955-1379		(株)八丸建工	谷口1276番地1	969-4102
	橋本設備工業	高州1丁目267番地	956-1406		(有)染谷工業	花和田224番地2	952-4377
	篠田忠(株)	高州2丁目105番地1	955-3131		(有)ティ・ケイ・ビー・スズキ	彦江1丁目91番地	952-9922
	篠田水道工業所	高州2丁目271番地1	955-1443		ハマセツ&リベンブラザ(株)	彦江1丁目278番地	953-1531
	(有)富士管工	寄巻958番地65	955-7320		N・K企画	番匠免1丁目116番地	916-0161
	原田水道工事店	戸ヶ崎3124番地51	955-3365		千代田商事	天神1丁目144番地	952-5995
	☆(有)中野設備	戸ヶ崎2306番地22	955-8959		(有)トバリ管工	上彦名397番地1	953-0020
	東崎住設(株)	戸ヶ崎1丁目534番地4	955-8210		(有)福田設備工業	彦成2丁目148番地3	959-5354
	(有)齊藤管工	戸ヶ崎1丁目198番地6	050-3342-2243		(株)リビング	彦成2丁目205番地	960-0141
	☆(有)瑞基	戸ヶ崎2丁目51番地18	948-0971		(有)山崎水道	彦音2丁目39番地1	957-3480
	(有)鈴木水道工業所	戸ヶ崎2丁目261番地	956-2590		水道屋のカワノ	彦糸1丁目210番地3	950-7008
	荒井設備	栄1丁目267番地1	952-5715	※みさと団地・早稲田団地にお住まいの方専用ダイヤル			
	田中水道工業所	栄4丁目8番地2	949-1927	みさと団地・早稲田団地	工事事業者名	営業時間	電話番号
早 稲 田 地 区	西本設備	新和2丁目286番地7	952-2839		UR都市機構みさと団地管理サービス事務所	月・火・木・金・土 9:30~12:00 13:00~17:00	957-5023
	☆(株)佐藤組	新和4丁目577番地	952-8277		UR都市機構三郷早稲田パークハイツ管理サービス事務所	月・火・木・金 9:30~13:30 土 9:30~12:00 13:00~17:00	958-5053
	(株)山崎管工	鷹野2丁目221番地	955-3449		UR都市機構東埼玉住宅管理センター	月・火・水・木・金 9:15~17:40	048-941-5311
	(有)管工企画三英	鷹野5丁目89番地	955-2025		日本総合住生活(株)緊急事故受付センター	夜間及び日曜・祝日	0570-002-004 または 048-839-0901
	(有)ハマシマ	鷹野5丁目511番地	955-3121	パークフィールドみさと	※パークフィールドみさとにお住まいの方専用ダイヤル		
早 稲 田 地 区	工事事業者名	店舗所在地	電話番号		工事事業者名	営業時間	電話番号
	(株)アクセス	幸房538番地2	952-2700		さつき平1丁目パークフィールドみさと管理センター	24時間	957-8000
	(株)戸部商事	中央5丁目36番地9	952-1551		さつき平2丁目テラウエストコムステーション		951-8000
	ビックワンプランニング	前間463番地5	959-6777				
	三大	大広戸778番地3	953-2218				
	(株)田中屋	三郷1丁目30番地9	952-3061				
	(株)角水道工業	三郷3丁目6番地3	952-5580				
	(株)ツカサ	早稲田3丁目12番地1	951-1972				
	(有)カネコ管工	早稲田7丁目30-2-305	959-1713				
	(有)佐藤住設	早稲田8丁目10番地6	959-3746				
	(有)富田住設	早稲田8丁目9-2-402	958-7868				
	(株)篠田設備	仁蔵448番地1	954-8625				
	(株)ウォーターライン トベ	岩野木135番地	951-3380				

注意：☆印は漏水修理、軽微な給水装置等の修理は行っておりません